

Mo 10. Mai 2010

Di 11. Mai 2010

6:00

12:00

18:00

24:00


6:00

12:00

18:00

A  
m3/s

16  
15.5  
15  
14.5  
14  
13.5  
13  
12.5  
12  
11.5  
11  
10.5  
10  
9.5  
9  
8.5  
8  
7.5  
7  
6.5  
6  
5.5  
5

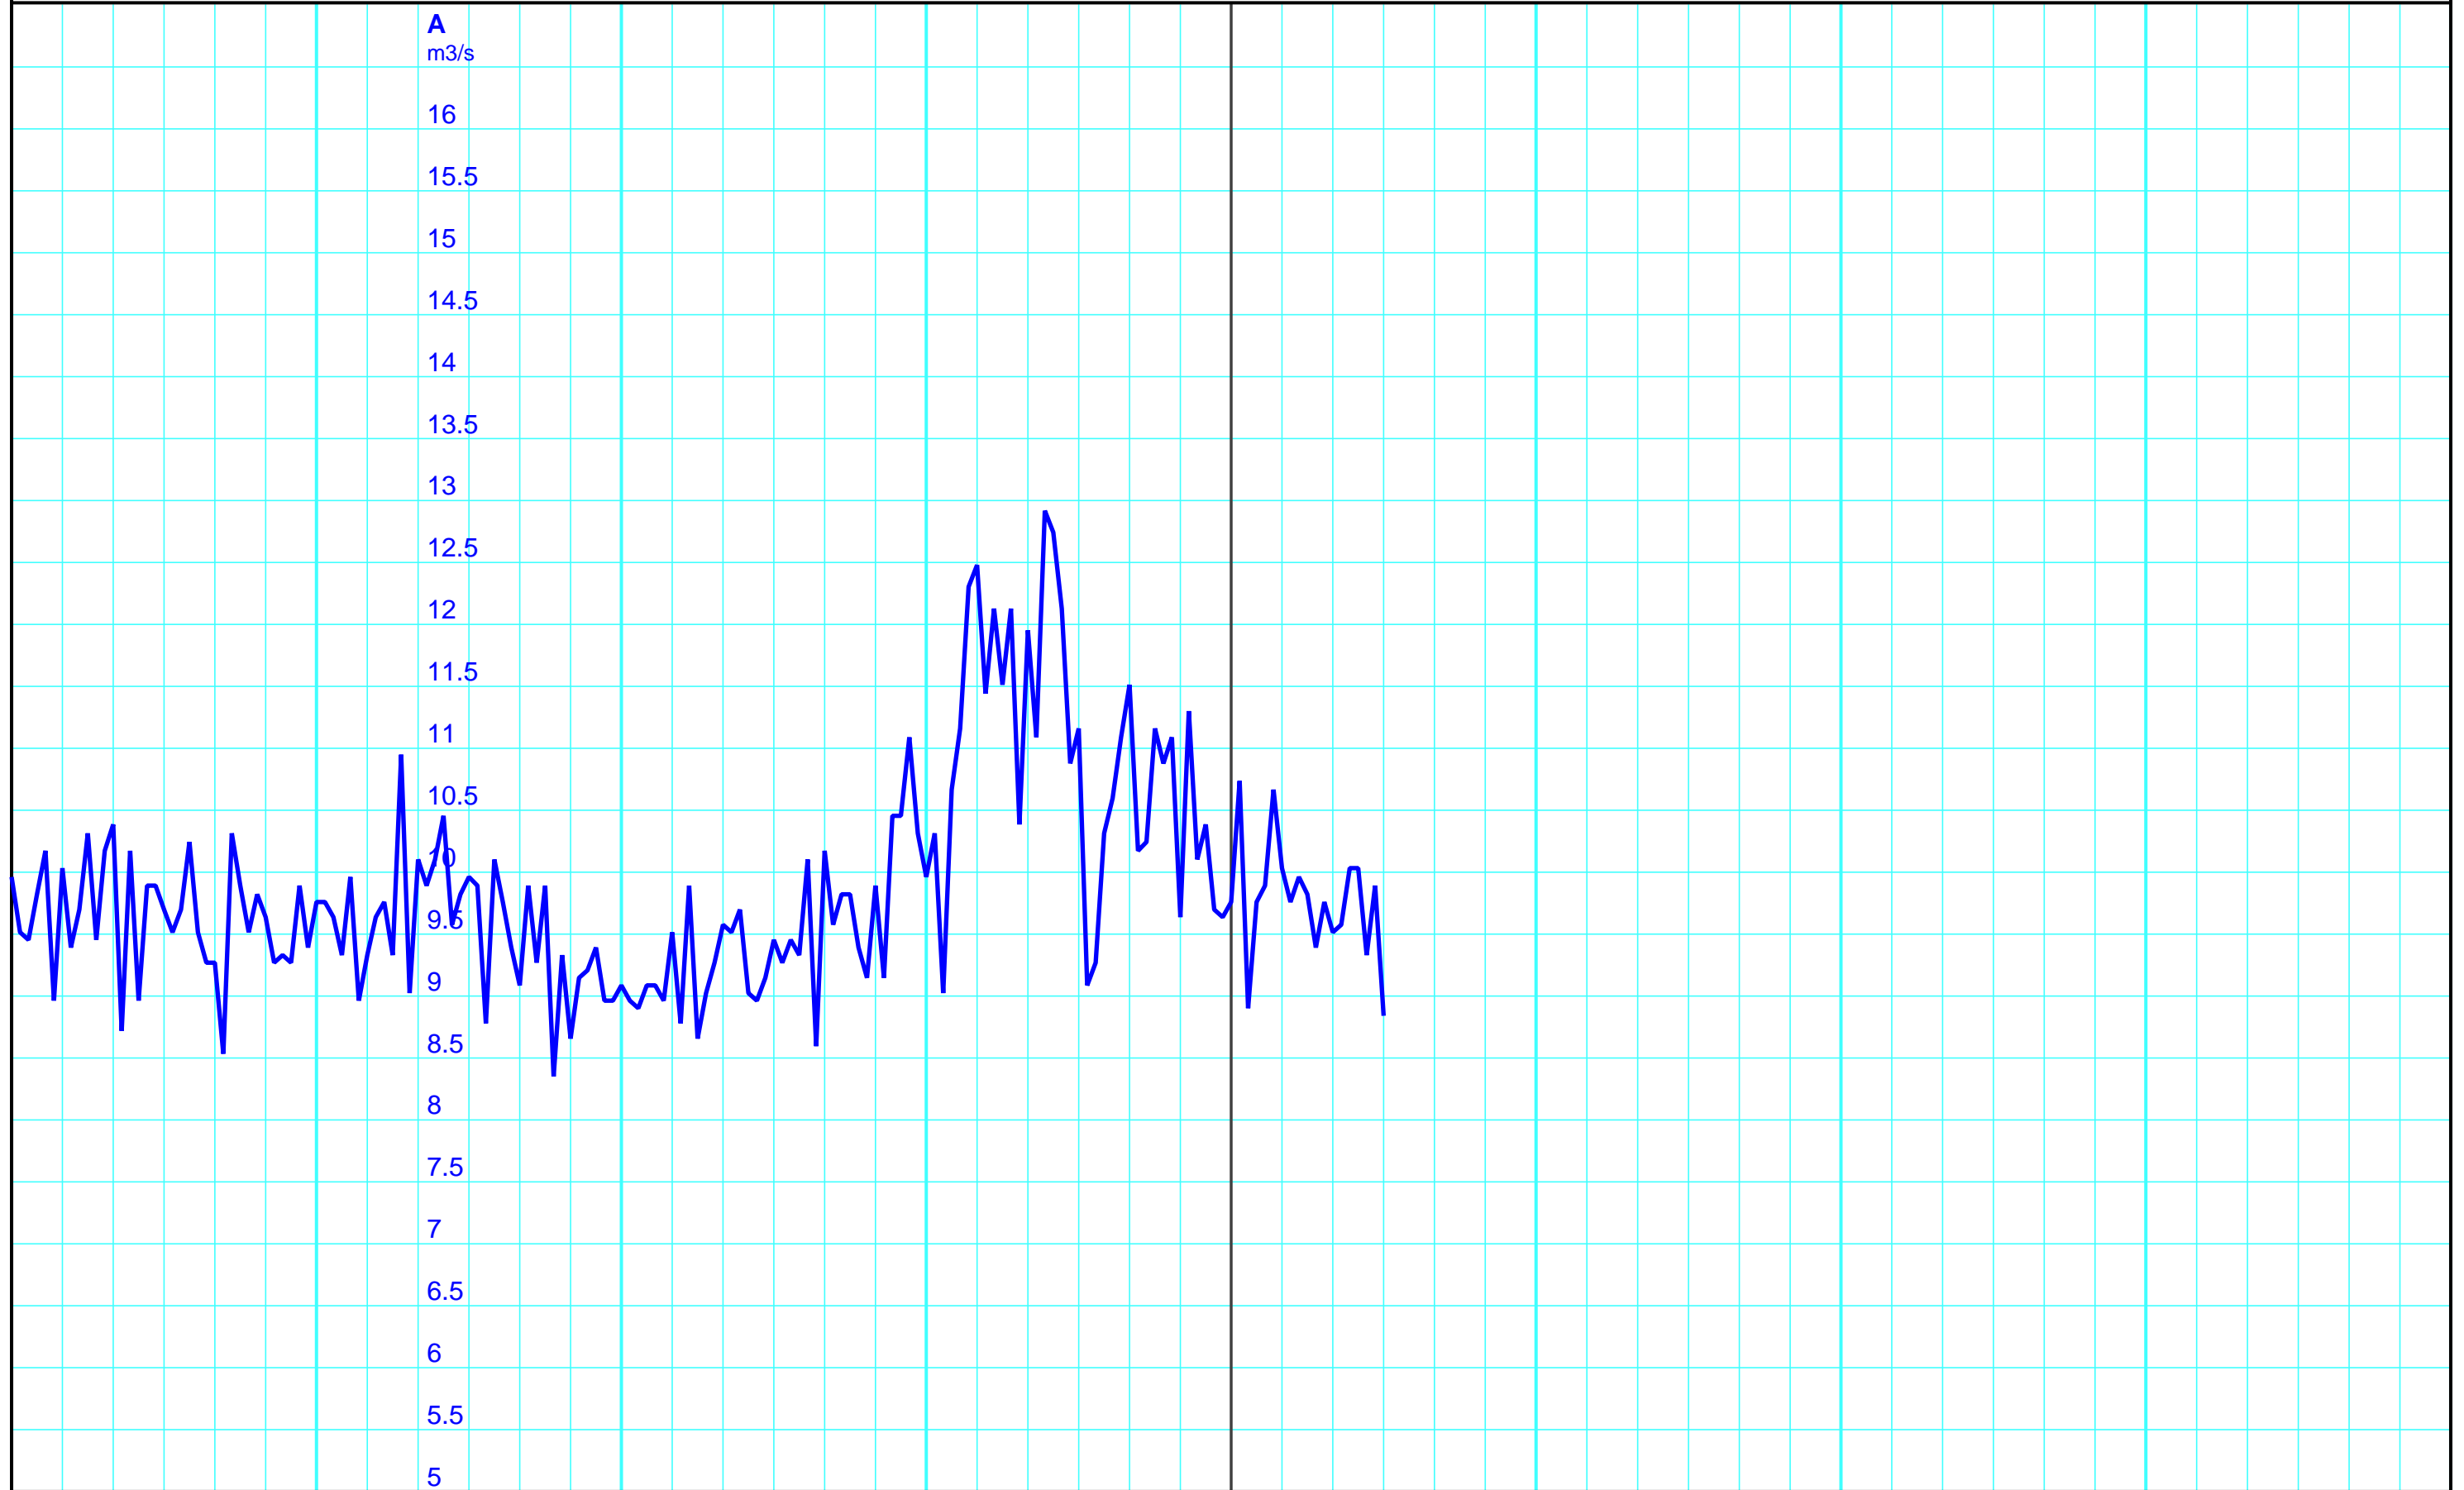

AWA Amt für Wasser und Abfall  
OED Office des eaux et des déchets  
Reiterstrasse 11  
3011 Bern  
© AWA Amt für Wasser und Abfall 2009

A — A078 10 10 Abfluss m3/s/Entschlige, Frutigen

provisorische Daten  
Données provisoires

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.

**2-Tagesgang  
Entschlige, Frutigen**

11.5.2010

HydroPro™ Grafik