

Mo 10. Mai 2010

Di 11. Mai 2010

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

A
m3/s


B
m3/s

C
m3/s

1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

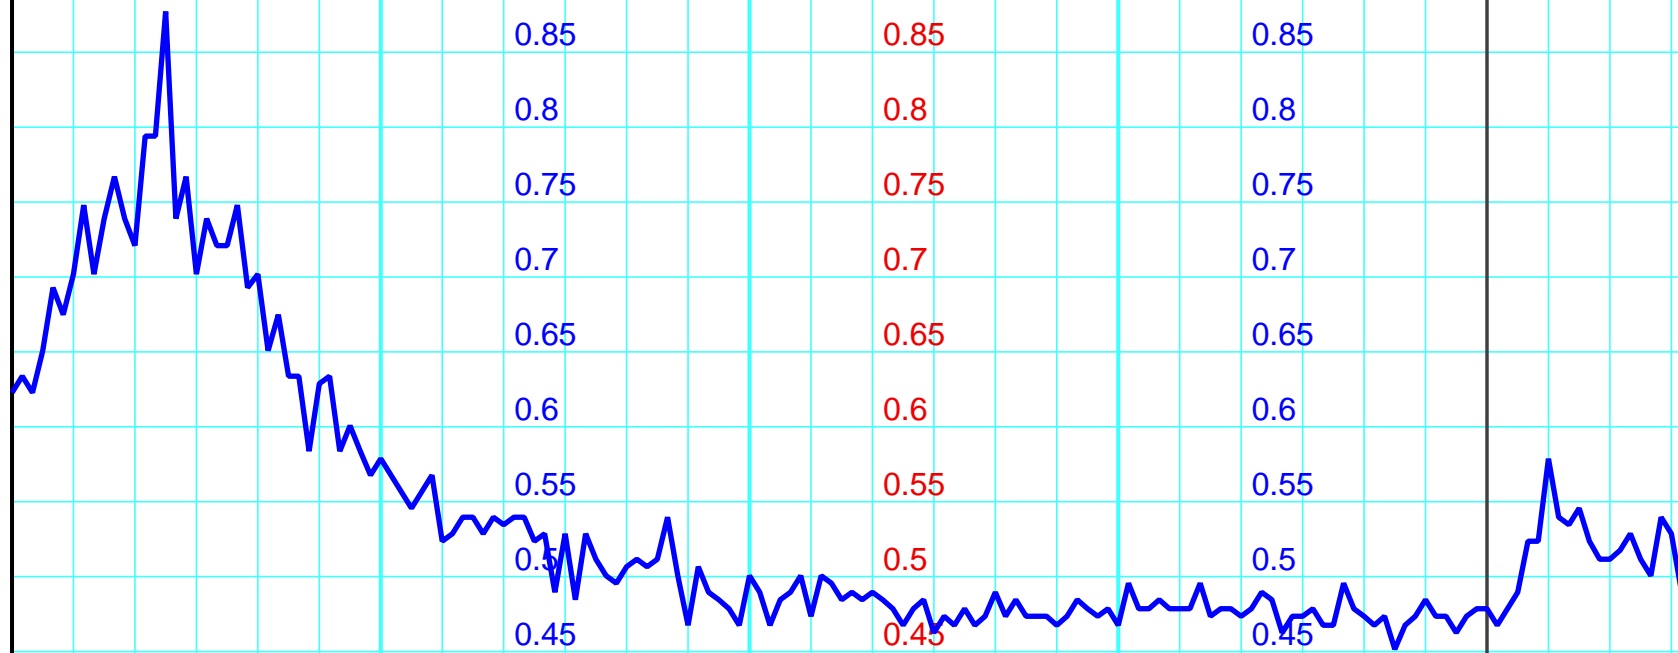

AWA Amt für Wasser und Abfall
OED Office des eaux et des déchets
Reiterstrasse 11
3011 Bern

© AWA Amt für Wasser und Abfall 2009

A — A088 10 10 Abfluss m3/s/Rot, Roggwil
B - - - A088 10 10 Abfluss m3/s..., [Mk3: Entnahme-Grenze 0.3 m3/s]
C - - - A088 10 10 Abfluss m3/s..., [Mk4: Entnahme-Grenze 0.3 m3/s]

provisorische Daten
Données provisoires

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.

2-Tagesgang
Rot, Roggwil

11.5.2010

HydroPro™ Grafik